

FP-palokatko-/mineraalikuitulevy 2-S

Putkien ja kaapelien läpivientien paloturvalliseen tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivilattiarakenteissa, rakenteen alapuolella sisäkatoissa.

2-S-palokatkolevyt ovat tiivistä mineraalivillaa, jonka molemmilla puolilla on palonkestävä pinnoite.

FP-palokatkolevyt, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.

- Palonkestävyysluokka enintään EI 240–EI 240 U/U asennustilanteen ja -materiaalin mukaan
- Levyt on esipinnoitettu, mikä tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa
- Erinomainen äänieristys

Würth palokatkolevy on listattu Pohjoismaisen Ympäristömerkinnän rakennustuotetietokantaan ja sitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä rakennuksissa.



Materiaali	Mineraalikuitu
Pituus x korkeus x paksuus	1200 x 600 x 60 mm
Paksuus	60 mm
Korkeus	600 mm
Pituus (kokonaispituus)	1200 mm
Rakennusmateriaaliluokka, edellytykset	DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti
Rakennusmateriaaliluokka	D, s1 d0 - Normaalisti syttyvä
Paloluokka/palonkestävyys	EI240
Rakennusmateriaaliluokka/edellytykset	D, s1 d0/DIN EN 13501-1 -standardin mukaisesti

Tuotenumero 0893 308 921

Kappalemäärä: 1


Lisätiedot ja -kuvat

Rakenteiden (kantava rakenne, seinät ja katot) on täytettävä vaadittu palonkestävyysluokitus standardin EN 13501-2 mukaisesti. Seinien ja katon vähimmäispaksuus on 150 mm. Suurin aukon koko: 2 400 x 1 200 mm (L x K). Putken/kaapelin suurin täyttöaste: 60 prosenttia läpiviennin koosta.

Kun käytetään paloluokiteltuja läpivientien tiivisteitä, on toimittava ETA 21/0078:n ja asianmukaisten asennusohjeiden mukaisesti.

Ohjeet

Metalli- ja muoviputkien sekä sähköjohtojen yhdistelmäpääteputkien tiivistämiseen massiiviseinissä ja massiivikatoissa ETA-24/0628 -hyväksynnän mukaisesti.

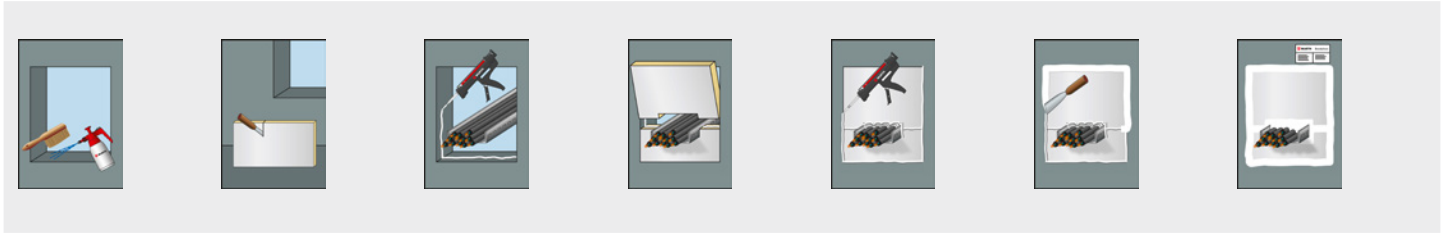

Testiraportit, hyväksynät, lisenssitiedot

ETA 24/0628



Huomautus

Välit ja reunat on tiivistettävä paloakryyllillä. Lisäkomponentteina voidaan käyttää Würth FP-palokatkonauhaa ja FP-palovillaa.

Liittyvät tuotteet		Tuotenumero
FP Wrap-palokatkonauha		0893 304 526