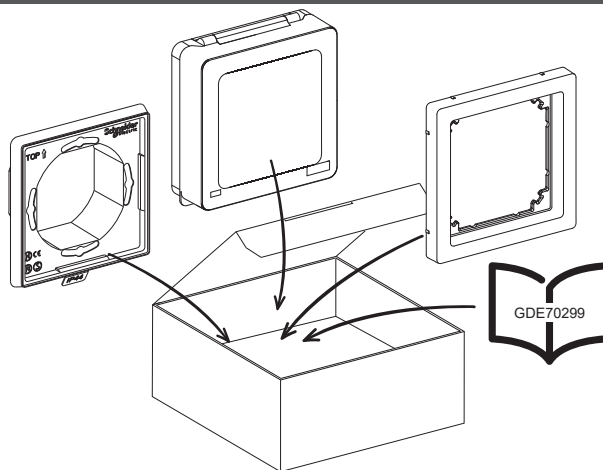


WDE002463

Schneider
Electric


For din sikkerhet / Käyttäjän turvallisuus / För din säkerhet / Für Ihre Sicherheit

⚠ ⚠ FARE / VAARA / FARA / Gefahr

FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE

Sikre elektroinstallasjoner må utelukkende utføres av kvalifisert personell. Kvalifisert personell må ha inngående kunnskap innen følgende områder:

- Tilkobling til installasjonsnettverk
- Tilkobling av flere elektriske enheter
- Legging av elektriske kabler
- Sikkerhetsstandarder, lokale regler og forskrifter for trekking av kabel

Hvis disse instruksene ikke overholdes vil dette resultere i dødsfall eller alvorlige skader.

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAAREN VAARA

Turvallisen sähköasennuksen saavat suorittaa vain pätevät ammattilaiset. Pätevillä ammattilaisilla täytyy olla perusteelliset tiedot seuraavilla alueilla:

- asennusverkkoihin yhdistäminen
- useiden sähkölaitteiden yhdistäminen
- sähkökaapeleiden asentaminen
- turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja määräykset

Näiden ohjeiden noudattamatta jättämisen seurauksena on kuolema tai vakavia vammoja.

RISK FÖR ELEKTRISK SHOCK, EXPLOSION OCH BÄGBLIXT

Av säkerhetsskäl skall installation endast utföras av utbildad personal. Utbildad personal skall uppvisa djupt kunnande inom följande områden:

- Anslutning till installationsnätverk
- Anslutning till flera elektriska apparater
- Dragning av elkablar
- Säkerhetsstandarder samt lokala kabeldragningsföreskrifter och -regler.

Om dessa instruktioner inte åtföljs kan det resultera i allvarliga skador eller dödsfall.

LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN



Eine sichere Elektroinstallation muss von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden. Qualifizierte Fachkräfte müssen fundierte Kenntnisse in folgenden Bereichen nachweisen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen

Sicherheitsnormen, örtliche Anschlussregeln und Vorschriften
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

Monterings / Asennus / Montering / Montage

Innfelt Montering / Upposennus / Infällt montage / Unterputz-Montage

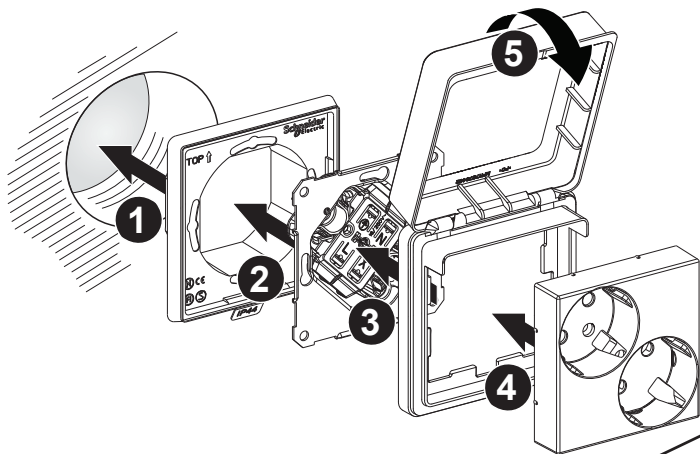






MERKNAD: Adapter brukes ikke for enheter med senterplate 71x71mm.

Huom: Adapterilla varustettujen kehysten kanssa (Combi) kansi soveltuu myös esim: Exxact Vino2 pistorasian kanssa käytettäväksi.

OBS: Adapter används ej för apparater med centrumplatta 71x71mm.

Note: Für eine Zentralplatte von 71x71 mm (z. B. „System Design“) wird der Adapter nicht benötigt

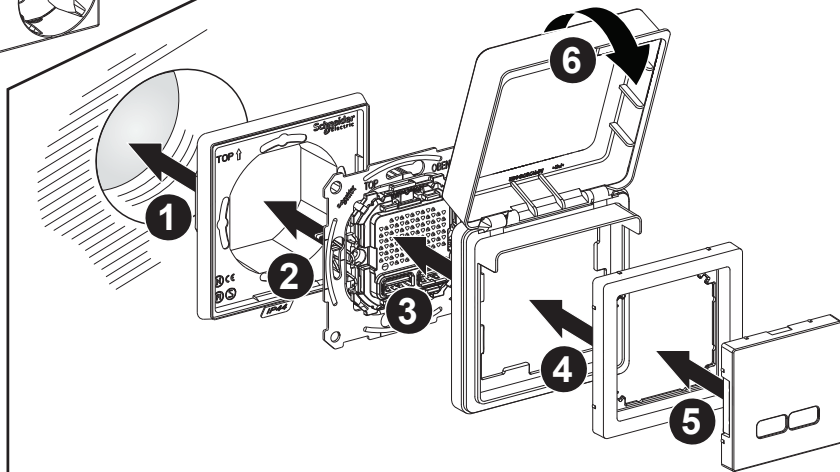

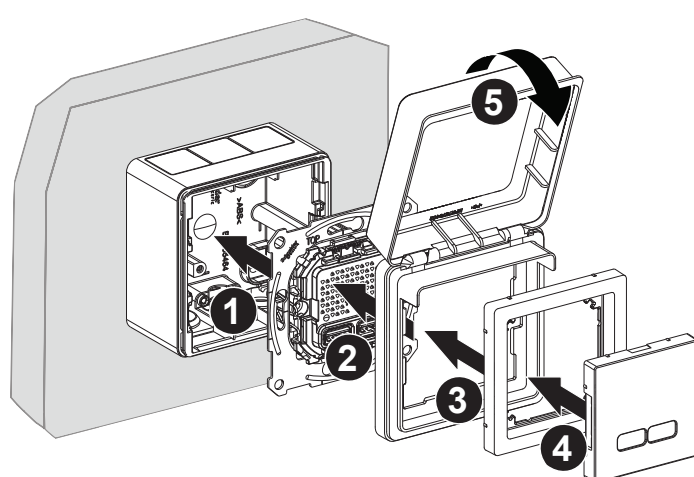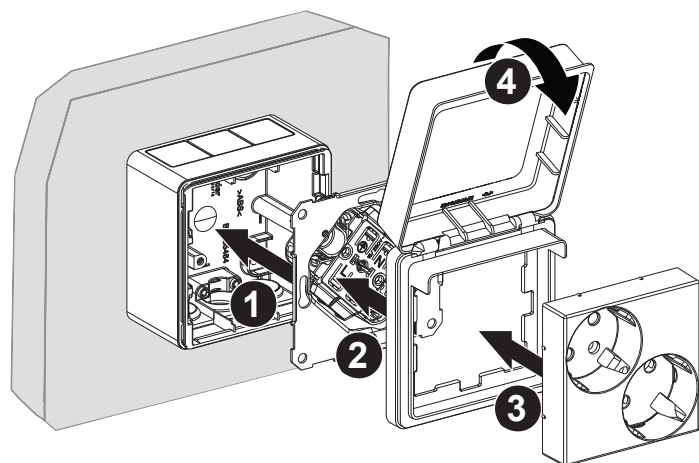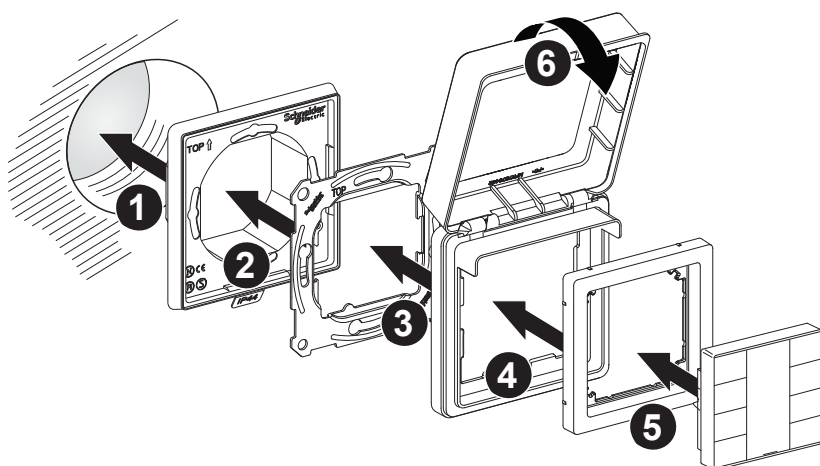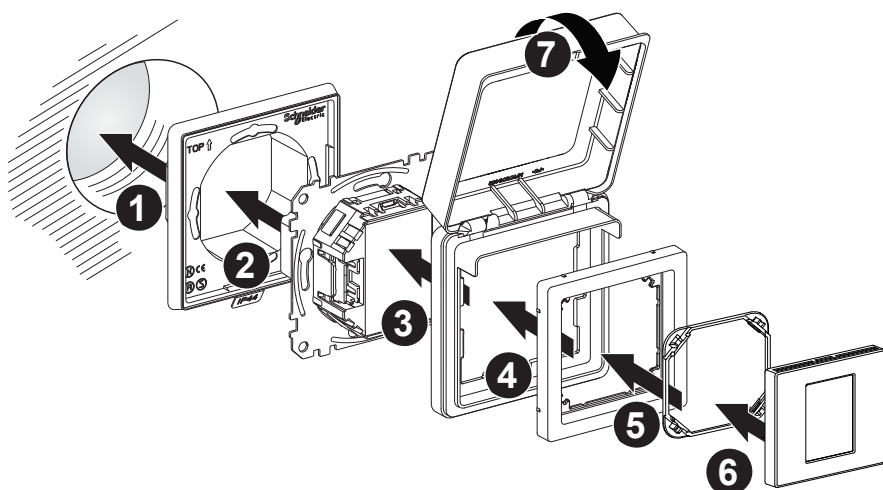

Schneider Electric Industries SAS
Ta kontakt med kundesenteret i ditt land
hvis du har tekniske spørsmål.
schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS
Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtai-
seen asiakaspalveluun.
schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS
Kontakta kundservicecentret i ditt land om du
har några tekniska frågor.
schneider-electric.com/contact

Schneider Electric Industries SAS
Schneider Electric Industries SAS
Bei technischen Fragen wenden Sie
sich bitte an das Customer Care Centre
in Ihrem Land.
schneider-electric.com/contact