


TALOKAIVOPUMPPAAMO
PEH pumppaamo kahdella pumpulla

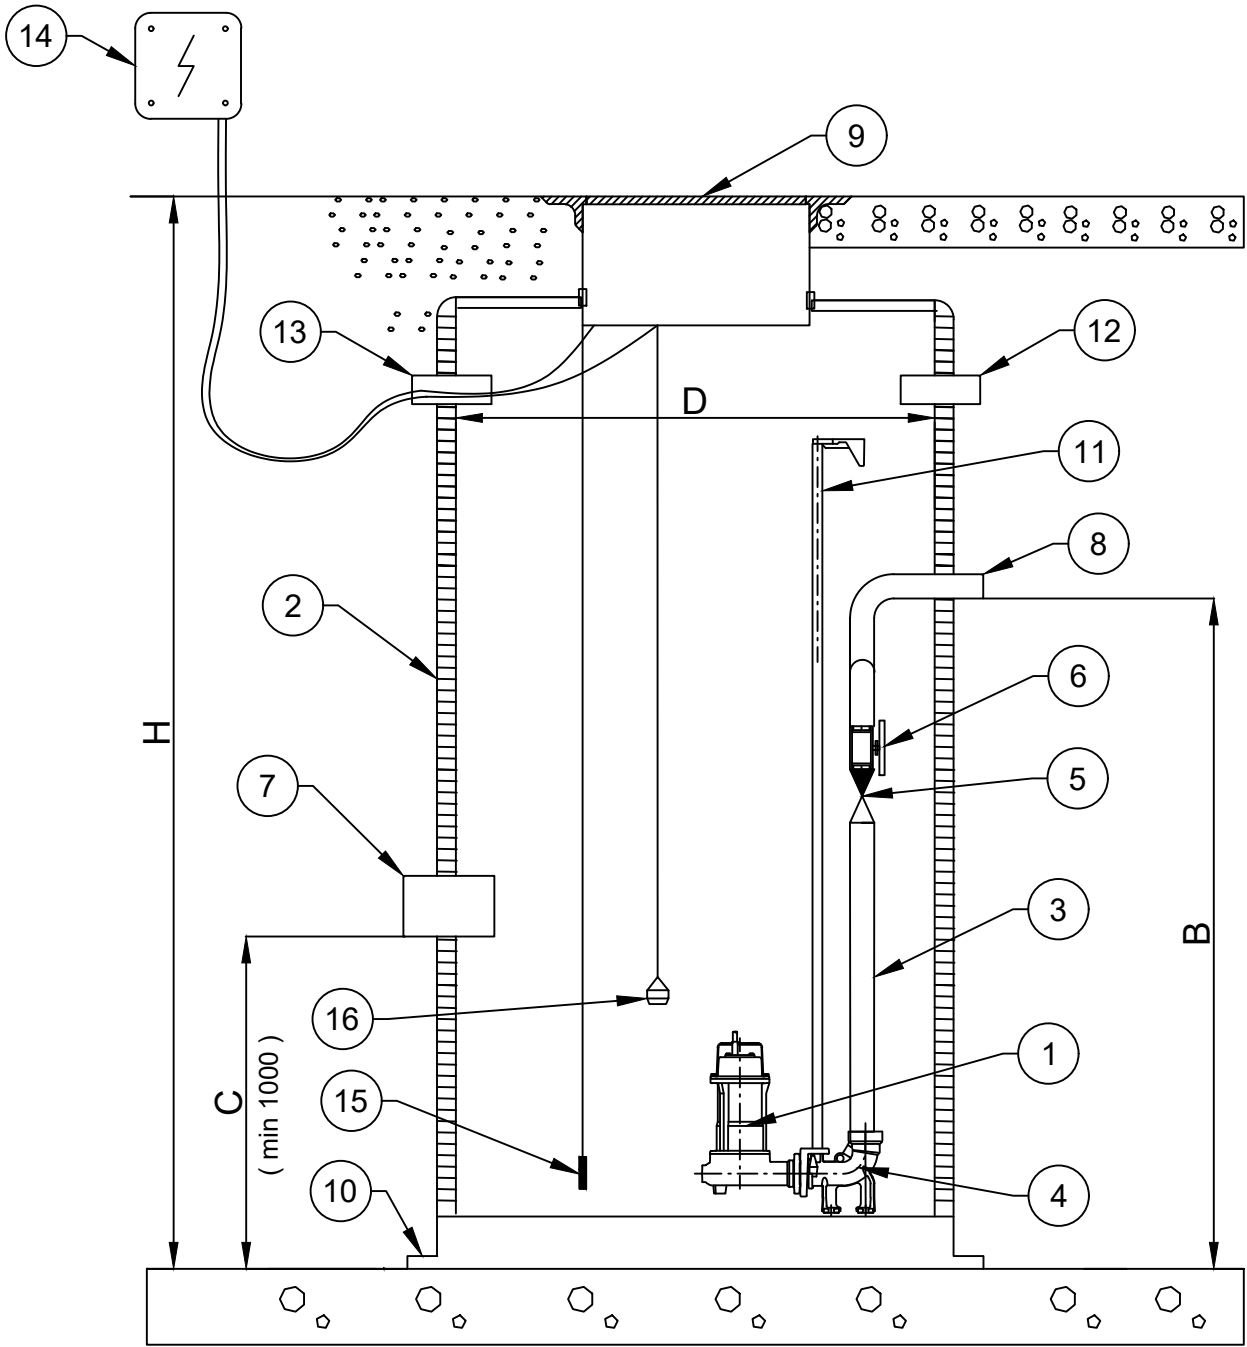

	valinta
Putki D = 1000	
Putki D = 1400	
Putki D = 1800	
Putki D = 2000	

Mitat tilauksen mukaan

	Korkotaso	D	Kellonsuunta	Mitta
Maanpinnan korko			H-mitta	
Paineyhteen korko			12.00	B-mitta
Tuloyhteen korko 1			C1-mitta	
Tuloyhteen korko 2			C2-mitta	
Tuloyhteen korko 3			C3-mitta	
Pohjataso korko				
Sähkö-yhteen korko		D 75		Mahd.ylös
Tuuletus		D 110	Tuuletus	
C mitta min 1000 mm				

Pumppaamon varusteet

OSA	NIMITYS	TEKN.ARVO/MALLI	KPL
1	PUMPPU	Tyyppi	2
		Q= l/s, H= kPa	
		kW, A, 400 V	
2	SÄILIÖ	Materiaali PE Tehollinen tilavuus Vn= l Sähkökatkon varatilavuus Vv= l	1
3	Sisäinen putkisto	PE 63 PN 10 ☐ PE 90 PN 10 ☐	1
4	Pumpun jalusta	DN	2
5	Takaikkuventtiili	DN	2
6	Sulkuventtiili	DN	2
7	Tuloyhde	D C-mitta min 1000 mm	
8	Poistoyhde	D B-mitta klo 12.00	1
9	Teleskoopikansisto 40 tn Kansisto 40 tn	D 630 ☐ Teleskooppi 0,5m D 800 ☐ Ajoalueella kuormantasauslaatta	1
10	Ankkurointipohjalevy		1
11	Johdeputket		4
12	Tuuletusyhde	D 110	1
13	Sähköläpivienti	D 75	1
14	SÄHKÖKESKUS -muovikoteloitu keskus -kontaktorit ylivoimareleellä -käy-0-käsi ohjauskytkimet -käyttötuntilaskimet -potentiaalivapaat hälytystiedot	Tyyppi AS2S	1
15	PINNANOHAUS	☐ Paineanturi FLYGT LTU-601 ☐ Pintavippa KARI C3H	1
16	Ylärajahälytys	Hälytysvippa NF-5	1
	Kokonaiskorkeus	H-mitta min 1400 mm - max 5000 mm	

K.OSA	KORTTELI/TILA	TONTTI/RNo	VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ		
RAKENNUSOIMENPIDE			PIIRUSTUSLAJI	JUOKS.No 1	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ	MITTAKAAVA Pumppaamo A3	
TALOKAIVO OY Hakkilankaari 2A, 01380 Vantaa (09) 274 4840 talokaivo@talokaivo.fi			SUUN.ALA LVI	TYÖ No	PIIR.No
			PÄIVÄYS	PIIR.	TARK.