


Sewatek Läpivientiputki (LVP)

asennettuna valuvaiheessa seinään tai välipohjaan

Metalli- ja komposiittiputkille

Läpivientiputki (Ø 40 ja Ø 60 mm) voidaan toimittaa kumitulvilla (tilattava erikseen).

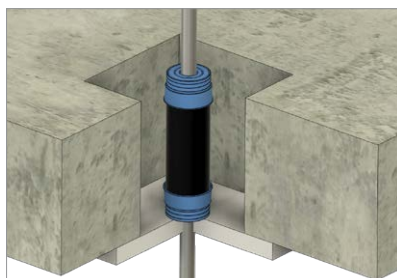

Kumitulpat voidaan avata tiiviistyen virtausputkeen ja ne korvaavat tiivistyksen massalla.

Halkaistun Läpivientiputken asentaminen

Käytettäessä halkaistua Sewatek-läpivientiputkea asenna Läpivientiputki virtausputken ympärille ja sulje halkaisusauma koko matkalta valunkestävällä teipillä.

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detaljipiirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle www.sewatek.com

1. Asenna Läpivientiputki paikoilleen valumuottia vasten samanaikaisesti virtausputken kanssa

Täyttövalu

Reiän koon tulee olla Läpivientiputken halkaisija + min 30 mm (rako min 15 mm)

Raon valu koko matkalta

2. Huolehdi, ettei Läpivientiputken sisälle pääse kosteutta tai epäpuhtauksia. Voit käyttää esimerkiksi Sewatek-tulppia tai kitata läpiviennin yläpään ennen valua.

Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketukselta akryylimassan tai valuaineksien kanssa massa- valmistajan ohjeen mukaisesti.


- Vala Läpivientiputket paikoilleen. Valumassan tulee olla tiheydeltään seinässä min 450 kg/m³ ja välipohjassa min 850 kg/m³.

3. Lyhennä mahdolliset Läpivientiputken tulpat valupinnan tasaan ja kittaa virtausputken juuri akryylimassalla (ks. kohta 2).
4. Varmista, että asennus on detaljipiirustuksen mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.

ETA-12/0045

Sewatek Läpivientiputki (LVP)

asennettuna porattuun reikään seinässä tai välipohjassa
Metalli- ja komposiittiputkille

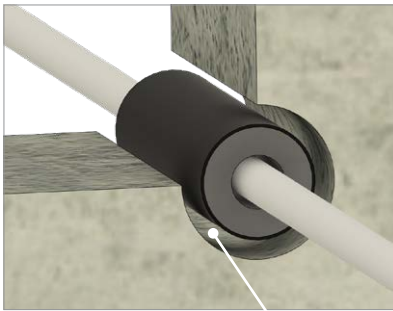

Rako

1. Poraa ja puhdistaa reikä
2. Porattavan reiän koon tulee olla Läpivientiputken halkaisija + rako [ks. taulukko]

Läpivientiputken halkaisija +	Raon käsittely
max 3 mm [rako 1,5 mm]	Raon akryylikittaus min 5 mm syvyydeltä [paloluokittelematon riittää]
20 - 50 mm [rako 10 - 25 mm]	Sewatek SWT 105 -paloakryyli min 25 mm syvyydeltä
min 30 mm [rako 15 mm]	Voidaan myös juotosvalaa koko matkalta

Raon käsittely läpiviennin molemmin puolin

Halkaistun Läpivientiputken asentaminen

Käytettäessä halkaistua Sewatek-läpivientiputkea asenna Läpivientiputki virtausputken ympärille ja sulje halkaisusauma koko matkalta valunkestävällä teipillä.

Paloluokka

Tarkasta aina rakenteen ja tuotteen mukaisesta detaljipiirustuksesta yksityiskohtaiset vaatimukset paloluokkien toteutumiselle www.sewatek.com

3. Työnnä Sewatek-läpivientiputki paikoilleen yhdessä läpi vietävän virtausputken kanssa.
4. Tiivistä Läpivientiputken ja rakenteen välinen sauma sekä virtausputken juuri reiän koon vaatimalla massalla [ks. kohta 2].

Suojaa metalliputkien pinnat suoralta kosketukselta akryylimassan tai valuaineksien kanssa massavalmistajan ohjeen mukaisesti.
5. Varmista, että asennus on detaljipiirustuksen mukainen ja kiinnitä palokatkotarra.

ETA-12/0045