

Yhteenveto Riikku Group Oy:n pystytolpattomien lasikaiteiden iskutesteistä.

Tilaaaja Riikku Group Oy
 Janne Kontola
 Janne.kontola@riikku.fi
 +358 40591 9990

Yhteyshenkilö **Eurofins Expert Services Oy**
 Mika Lojander
 Tekniikantie 4
 02150 Espoo
 MikaLojander@eurofins.fi
 puh. +358 405461920

Tehtävä **Yhteenveto Riikku Group Oy:n pystytolpattomien lasikaiteiden iskutesteistä.**

Riikku Group Oy teetätti pystytolpattomille lasikaiteille heiluri-iskutestejä Seinäjoen Ammattikorkeakoulun tiloissa. Testit suoritettiin 19.5.2020 & 8-9.6.2020 Eurofins Expert Service Oy:n Asiantuntijan Mika Lojanderin valvonnassa.

Jokaista tuoteesta oli neljä identistä näytettä ja jokaista näytettä iskettiin kerran keskelle lasia. Testeissä käytettiin standardin EN 12600 mukaista heiluria. Rakennekuvat on esitetty liitteessä on 1

Tulokset Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto tehdyistä iskutesteistä.

*Taulukko 1. Pystytolpattomien lasikaiteiden iskutestien tulokset**

Testauspäivä	Tuote / asennus	Lasi	Käjo- korkeus	Verhous korkeus	Lasi leveys	Lasi korkeus	uv/sv	Koekappale / Pudotuskorkeus / Tulos	
9.6.2020	Tolpaton / Päälle	lam 4K+4K	1100	1100	1400	1047	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä
9.6.2020	Tolpaton / Päälle	lam 4K+4K	1100	1100	600	1047	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä
8.6.2020	Tolpaton / Otsaan	lam 4K+4K	1100	1100	1400	1247	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä
9.6.2020	Tolpaton / Otsaan	lam 4K+4K	1100	1100	600	1247	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä
19.5.2020	Tolpaton / Päälle	lam 5+5	1100	1100	1400	1047	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä
19.5.2020	Tolpaton / Otsaan	lam 5+5	1100	1100	1400	1247	uv	1:450 Ehjä 2:450 Ehjä	3:450 Ehjä 4:450 Ehjä


Espoo, 22.1.2021

Mika Lojander
 Asiantuntija

*Tämä on kooste tehdyistä testeistä eikä se korvaa virallista raporttia


Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän koosteen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

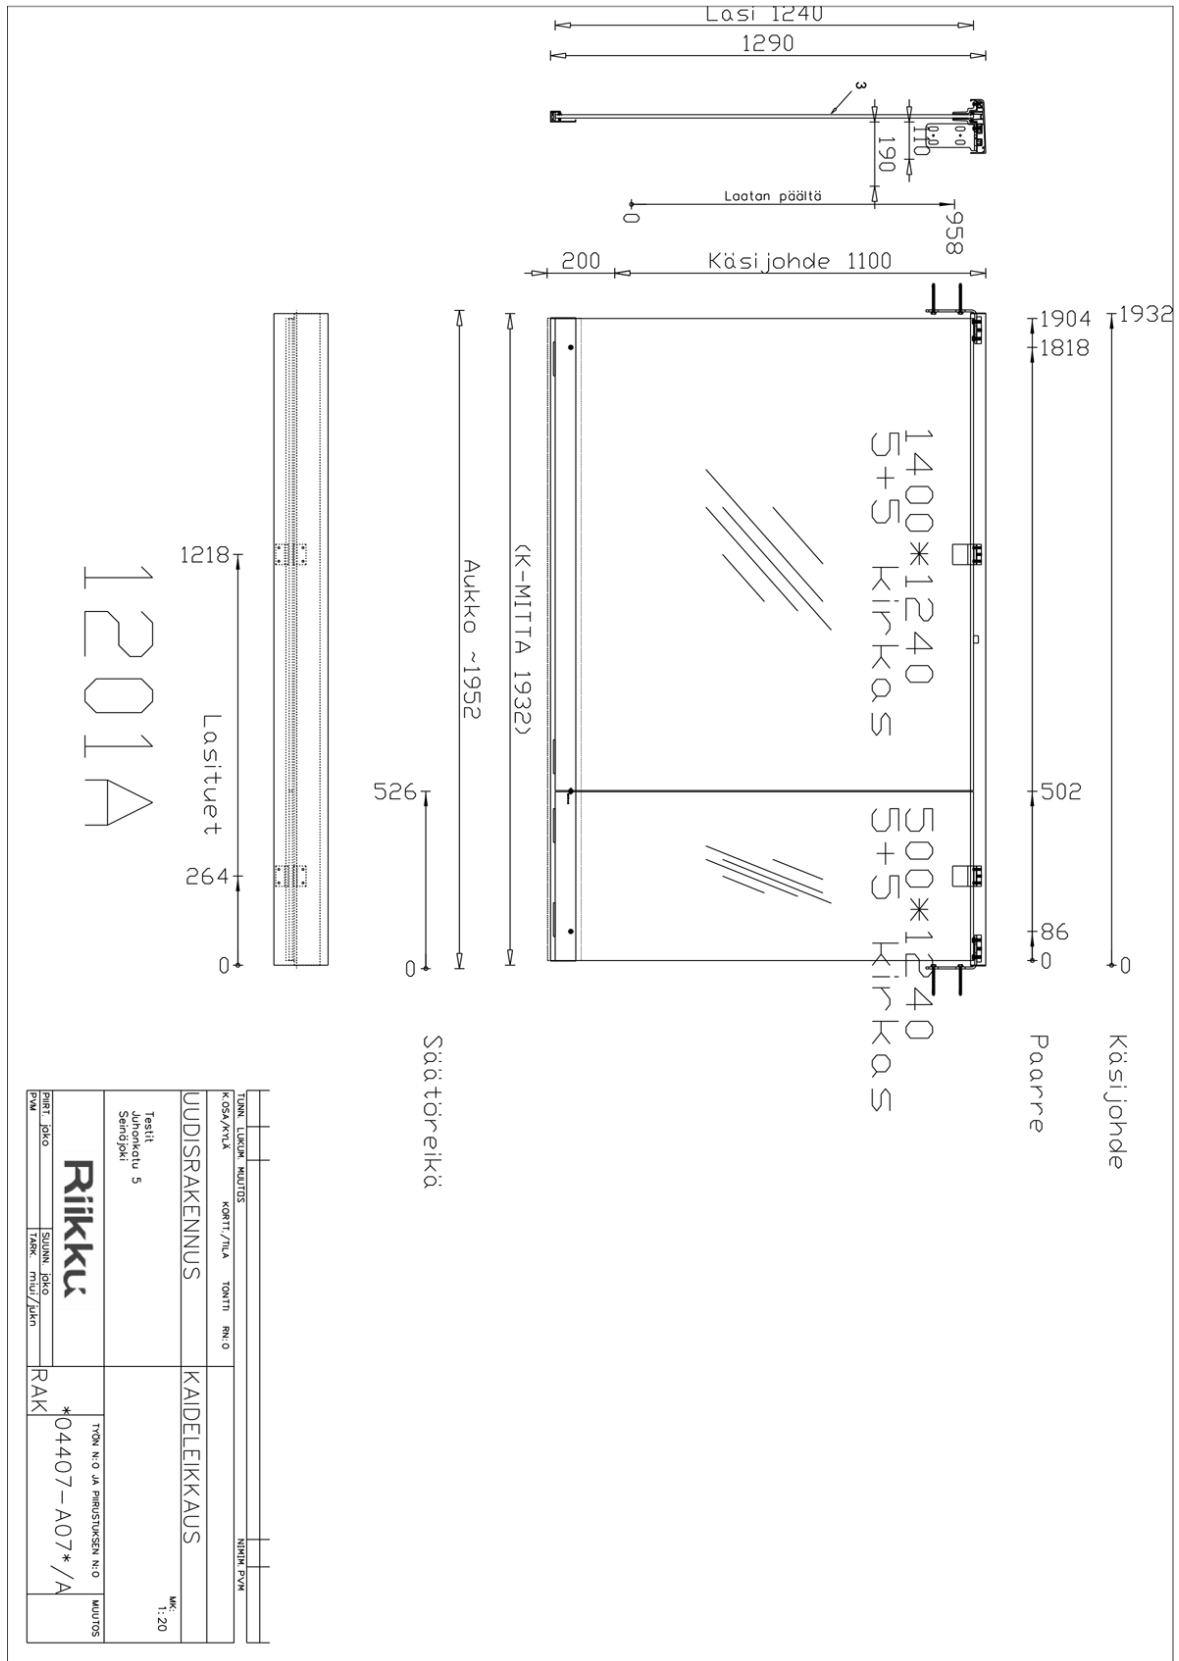


Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän koosteen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

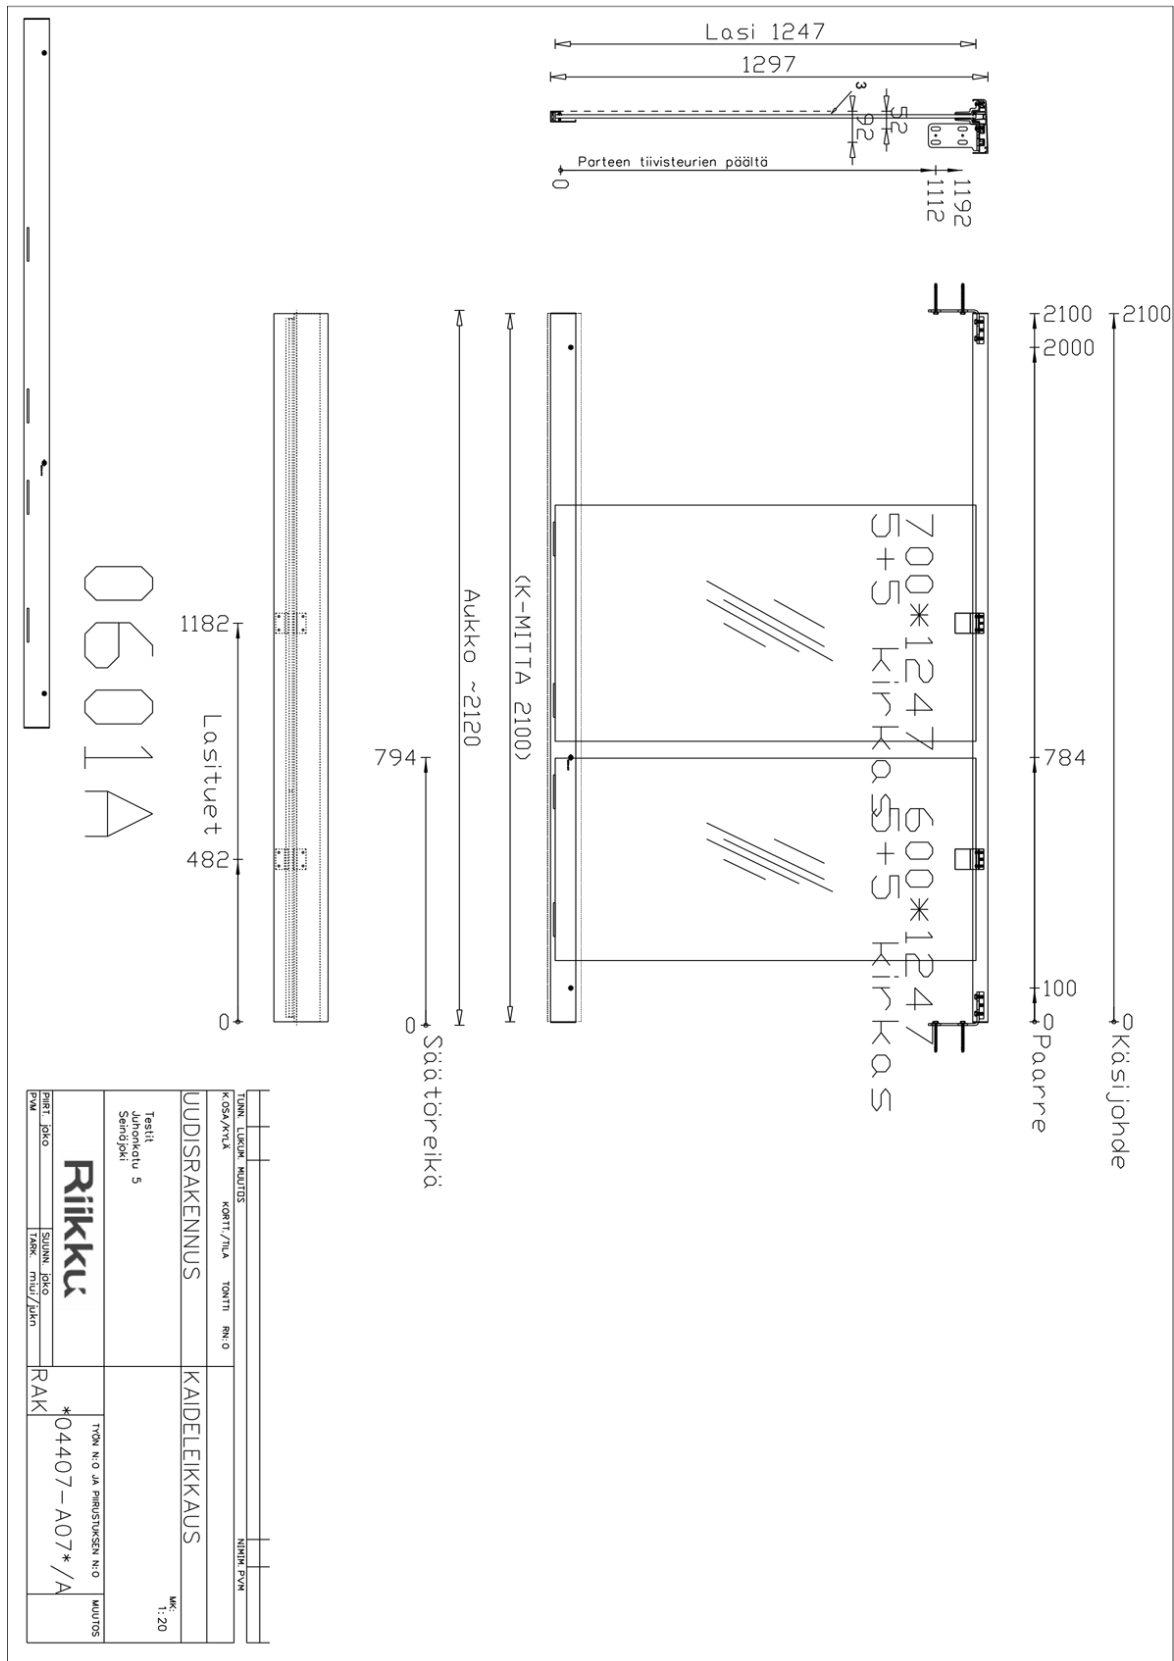

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän koosteen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

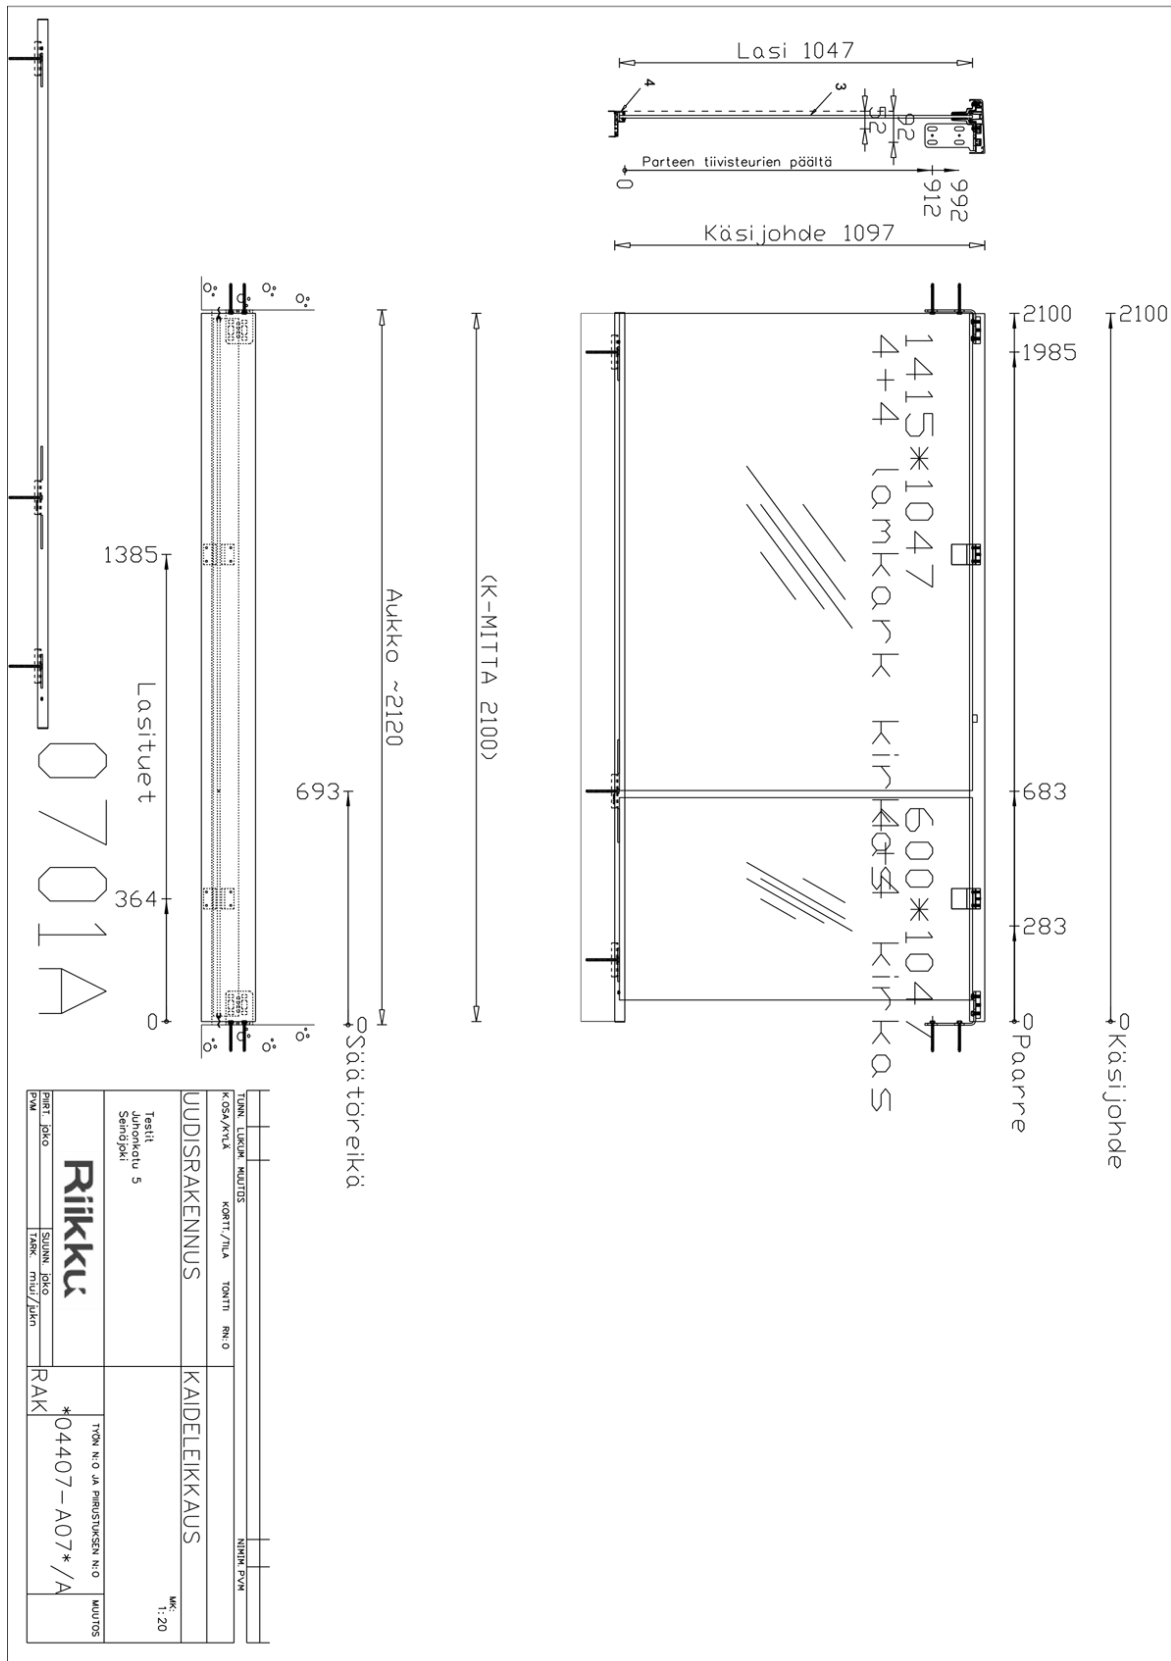

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän koosteen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla